

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**

Одеський районний відокремлений підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»  
"05" 12 2023р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 327/ о  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

**ПРОТОКОЛІ**  
дослідження питної води

від «05» грудня 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с Сичавка, с Кошари,с.Булдинка,смтН.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 04.12.2023р 10:00

Дата и час знаходження матеріалу в лабораторію: 04.12.2023р 12:30

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, e-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

**Результати дослідження:**


№ результату	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні колі-форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
491	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
492	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
493	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
494	Стр.маг.33м <sup>2</sup>	0	відсутні	відсутні	відсутні
495	ЮМЛ	0	відсутні	відсутні	відсутні
496	с.Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
497	с.Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
498	с.Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
499	с.Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

Скурабовська О.В.  
підпис ініціали, прізвище

**ВИСНОВОК:**

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

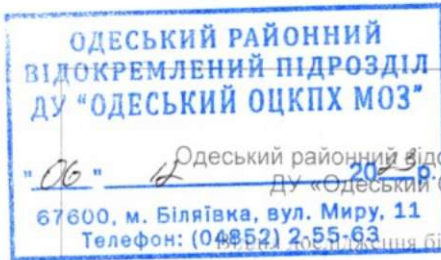

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 327/ о  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

**ПРОТОКОЛ**  
дослідження питної води

від «06» листопада 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція : м.Южне, с.Сичавка, с.Кошари,с.Булдинка,с.мтН.Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 05.12.2023р 9:30

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 05.12.2023р 12:50

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, e-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

**Результати дослідження:**

№ результата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
<u>500</u>	с.Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>501</u>	с.Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>502</u>	с.Кошари вул.Ген.Галаєв	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>503</u>	с.Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>504</u>	с.Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

С. Сухомовська О.В.  
підпис ініціали, прізвище

**ВИСНОВОК:**

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**

Одеський районний відокремлений підрозділ  
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

"19" 12 2023 р.

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 біологічних факторів  
Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 327/о  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

**ПРОТОКОЛ**  
дослідження питної води

від «19» грудня 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с Сичавка, с Кошари,с.Булдинка,с.мТН.Біляри

Найменування вододжерела: Водопрвід

Дата и час відбору проб: 18.12.2023р 9:00

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 18.12.2023р 12:00

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

**Результати дослідження:**

№ результата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні колі-форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
510	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
511	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
512	«Копійка»магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
513	Стр.маг.33м <sup>2</sup>	0	відсутні	відсутні	відсутні
514	ЮМЛ	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

С  
підпис

Скороходова О.В.  
ініціали, прізвище

**ВИСНОВОК:**

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)



"19" 11 2023 р.  
Одеський районний відокремлений підрозділ  
67600, м. Білявка, вул. Шкільна, 9  
Телефон: (04852) 2-55-63  
Відділ дослідження біологічних факторів

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Форма № 3271 о  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ  
дослідження питної води

від «19» листопада 2023 року

Місце відбору проби : Водонасосна станція, : м.Южне, с. Сичавка, с. Кошари, с. Булдинка, смт Н. Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата и час відбору проб: 18.11.2023р 9<sup>00</sup>

Дата и час находження матеріалу в лабораторію: 18.11.2023р 12<sup>00</sup>

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см <sup>3</sup> )	Загальні колі-форми (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см <sup>3</sup> )	Ентеро-Коки (КУО в 100 см <sup>3</sup> )
515	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
516	с. Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
517	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
518	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
519	с. Кошари вул. Ген. Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
520	смт Н. Біляри вхід в смт Н. Біляри	0	відсутні	відсутні	відсутні
521	смт Н. Біляри д/с вул. Шкільна 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
522	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
523	с. Булдинка вул. Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

[Підпис]  
підпис

Скучаєва О.А.  
ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)



**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" " 20 р.  
" " районний відокремлений  
підрозділ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медицина документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 343

дослідження води питної

від « 5 » грудня 2023

Місце відбору проби	м. Ювілейне шосе (вкв) / 1,5л.		
Найменування вододжерела	Бере водопровід / 1,5л.		
Дата та час відбору проби	4.12.23		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	4.12.23р.		
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1		бали
Забарвленість	5,0		градуси
Каламутність	0,2		ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,92		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,054		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	1,005		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,004		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	4,8		мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,2		ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	205		мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	33,1		мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	0,8		мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо	-		мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження \_\_\_\_\_

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" " 20 р.  
" " районний відокремлений  
підрозділ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медицина документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 344

дослідження води питної

від « 11 » грудня 2023

Місце відбору проби	с. Вульбелка (вкв) / 1,5л.		
Найменування вододжерела	Бере водопровід / 1,5л.		
Дата та час відбору проби	10.12.23		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	10.12.23		
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1		бали
Забарвленість	6,4		градуси
Каламутність	0,3		ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,93		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,061		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	0,06		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,008		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	5,1		мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,4		ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	230		мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	34,2		мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	0,8		мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо	-		мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження \_\_\_\_\_

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

" 20 " р.  
періодичний водопровідний підрозділ  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код аквисту за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2006р. №160

ПРОТОКОЛ № 345

дослідження води питної  
від « 16 грудня 2023 року »

Місце відбору проби	с. Біляївка в. Шевченка 9		
Найменування вододжерела	Берег Боронч. 1,51.		
Дата та час відбору проби	10.12.23		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	10.12.23		
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1		бали
Забарвленість	6,8		градуси
Каламутність	0,3		ГОСТ 3351-74 1 НОК=0,58
pH (водневий показник)	7,93		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,061		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	0,06		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,009		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	5,1		мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,4		ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	230		мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	342		мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	88,8		мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо			мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає / не відповідає / вимогам  
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання «людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

" 20 " р.  
періодичний водопровідний підрозділ  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код аквисту за ЗКПО

Медична документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2006р. №160

ПРОТОКОЛ № 346

дослідження води питної  
від « 16 грудня 2023 року »

Місце відбору проби	с. Біляївка в. Шевченка 9		
Найменування вододжерела	Берег Боронч. 1,51.		
Дата та час відбору проби	10.12.23		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	10.12.23		
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1		бали
Забарвленість	7,3		градуси
Каламутність	0,25		ГОСТ 3351-74 1 НОК=0,58
pH (водневий показник)	7,92		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,061		мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Зв'язаний			мг/дм³ ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	0,06		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,009		мг/дм³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	5,1		мг/дм³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,4		ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	235		мг/дм³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	342		мг/дм³ ГОСТ 4245-72
Сульфати	88,8		мг/дм³ ГОСТ 4389-72
Залізо			мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає / не відповідає / вимогам  
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання «людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни



**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський оцкпх моз» № 20 р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2009р. №160

**ПРОТОКОЛ № 339**

дослідження води питної

від « 5 » грудня 2023 року

Місце відбору проби м. Юрківка кв. Юрківка Х.м.27

Найменування вододжерела вода водокр. т.сл.

Дата та час відбору проби 4.12.23

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 4.12.23

Мета дослідження

Запах 1 бали при 20° С 1 бали при 60° С

Смак та присмак 1 бали

Забарвленість 1,59 градуси

Каламутність 0,2 І НОК=0,58

рН (водневий показник) 7,92 ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний 0,054 мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Перманганатна окисність

Аміака 2,005 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітритів 0,008 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітратів 4,4 мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 3,2 ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 2,05 мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди 33,1 мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати 64,8 мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо — мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

*ф-лаб. Кіш*

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
ДУ «Одеський оцкпх моз» № 20 р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2009р. №160

**ПРОТОКОЛ № 340**

дослідження води питної

від « 5 » грудня 2023 року

Місце відбору проби м. Юрківка кв. Юрківка (помешкіни)

Найменування вододжерела вода водокр. т.сл.

Дата та час відбору проби 4.12.23

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 4.12.23

Мета дослідження

Запах 1 бали при 20° С 1 бали при 60° С

Смак та присмак 1 бали

Забарвленість 1,58 градуси

Каламутність 0,2 І НОК=0,58

рН (водневий показник) 7,92 ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний 0,054 мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Зв'язаний мг/дм³ ГОСТ 18190-72

Перманганатна окисність

Аміака 2,005 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітритів 0,008 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

Нітратів 4,4 мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість 3,2 ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 2,05 мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди 33,1 мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати 64,8 мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо — мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

*ф-лаб. Кіш*





ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

20 р

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0

Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 347

дослідження води питної

від «11» грудня 2023 року.

Місце відбору проби	с.нт. Біляївка, біля школи		
Найменування вододжерела	Колодець колод. т.5п.		
Дата та час відбору проби	10.12.23г.		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	10.12.23г.		
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° C	1 бали при 60° C	
Смак та присмак	1 бали		бали
Забарвленість	7,2 градуси		
Каламутність	0,05		ГОСТ 3351-74 І НОК=0,58
pH (водневий показник)	7,92		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,061	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	0,06	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,009	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
Нітратів	5,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,4	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	2,35	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
Хлориди	3,42	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
Сульфати	88,8	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4389-72
Залізо	—	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПітН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

20 р  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код закладу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0

Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 348

дослідження води питної

від «13» грудня 2023 року.

Місце відбору проби	с.нт. Біляївка (арт. ставка вкр)		
Найменування вододжерела	Колодець колод. т.5п.		
Дата та час відбору проби	12.12.23		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	12.12.23		
Мета дослідження			
Запах	1 бали при 20° C	1 бали при 60° C	
Смак та присмак	1 бали		бали
Забарвленість	0,7 градуси		
Каламутність	0,3		ГОСТ 3351-74 І НОК=0,58
pH (водневий показник)	8,1		ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	—	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72
Зв'язаний		мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18190-72
Перманганатна окисність			
Аміака	0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,027	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
Нітратів	7,2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	5,1	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	3,30	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
Хлориди	3,65	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
Сульфати	7,2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4389-72
Залізо	—	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам ДСанПітН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" " «Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"»  
20 р  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 1  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код складу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 349**

дослідження води питної  
від «В. Чудині 2023» року.

Місце відбору проби	<u>с. Кокачки арт скв. (вкв.)</u>		
Найменування вододжерела	<u>пробілки води ч.5к.</u>		
Дата та час відбору проби	<u>12.12.23</u>		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	<u>12.12.23</u>		
Мета дослідження			
Запах	<u>1</u>	бали при 20° С	<u>1</u> бали при 60° С
Смак та присмак	<u>1</u>	бали	
Забарвленість	<u>8,8</u>	градуси	
Каламутність	<u>0,3</u>	ГОСТ 3351-74 І НОК=0,58	
pH (водневий показник)	<u>8,1</u>	ДСТУ 4077-2001	
Залишковий хлор			
Вільний	<u>-</u>	мг/дм³ ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72	
Перманганатна окисність			
Аміака	<u>0,1</u>	мг/дм³ ГОСТ 4192-82	
Нітритів	<u>0,027</u>	мг/дм³ ГОСТ 4192-82	
Нітратів	<u>7,2</u>	мг/л ГОСТ 18826-73	
Загальна жорсткість	<u>5,1</u>	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок	<u>330</u>	мг/дм³ ГОСТ 18164-72	
Хлориди	<u>365</u>	мг/дм³ ГОСТ 4245-72	
Сульфати	<u>172</u>	мг/дм³ ГОСТ 4389-72	
Залізо	<u>-</u>	мг/дм³ ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

" " «Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"»  
20 р  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 1  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код складу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджена наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

**ПРОТОКОЛ № 350**

дослідження води питної  
від «В. Чудині 2023» року.

Місце відбору проби	<u>с. Кокачки в. Пок. Палац</u>		
Найменування вододжерела	<u>пробілки води ч.5к.</u>		
Дата та час відбору проби	<u>12.12.23</u>		
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	<u>12.12.23</u>		
Мета дослідження			
Запах	<u>1</u>	бали при 20° С	<u>1</u> бали при 60° С
Смак та присмак	<u>1</u>	бали	
Забарвленість	<u>8,8</u>	градуси	
Каламутність	<u>0,3</u>	ГОСТ 3351-74 І НОК=0,58	
pH (водневий показник)	<u>8,1</u>	ДСТУ 4077-2001	
Залишковий хлор			
Вільний	<u>-</u>	мг/дм³ ГОСТ 18190-72	
Зв'язаний		мг/дм³ ГОСТ 18190-72	
Перманганатна окисність			
Аміака	<u>0,1</u>	мг/дм³ ГОСТ 4192-82	
Нітритів	<u>0,027</u>	мг/дм³ ГОСТ 4192-82	
Нітратів	<u>7,2</u>	мг/л ГОСТ 18826-73	
Загальна жорсткість	<u>5,1</u>	ммоль/дм³ ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок	<u>330</u>	мг/дм³ ГОСТ 18164-72	
Хлориди	<u>365</u>	мг/дм³ ГОСТ 4245-72	
Сульфати	<u>172</u>	мг/дм³ ГОСТ 4389-72	
Залізо	<u>-</u>	мг/дм³ ГОСТ 4011-72	

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_

Висновки лікаря :

Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людиною» додатку №2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни \_\_\_\_\_



**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**  
Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
"Одеський ОЦКПХ МОЗ" 20 р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код інспекції за ЗКПО  
Медицина документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 351

дослідження води питної  
від «13» грудня 2023 року

Місце відбору проби *с. Сирівка б. Черноморська*  
Найменування вододжерела *село Сирівка*  
Дата та час відбору проби *12.012.23*  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *12.12.23*  
Мета дослідження

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1			бали
Забарвленість	5,4			градуси
Каламутність	0,25			ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,91			ДСГУ 4077-2001
Запашковий хлор				
Вільний	0,061			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Зв'язаний				мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Нормативна окисність				
Аміака	0,05			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,008			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітратів	5,0			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,3			ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	215			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72
Хлориди	33,1			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72
Сульфати	88,8			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72
Залізо				мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_  
Висновки лікаря : \_\_\_\_\_  
Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіП 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людини» додатку № 2 таблиці 1  
Завідуючий відділенням комунального гігієни \_\_\_\_\_

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**  
Одеський районний відокремлений  
підрозділ  
"Одеський ОЦКПХ МОЗ" 20 р.  
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11  
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД  
Код інспекції за ЗКПО  
Медицина документація  
Форма № 3 2 7 / 0  
Затверджено наказом МОЗ України  
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 352

дослідження води питної  
від «13» грудня 2023 року

Місце відбору проби *с. Сирівка б. Черноморська*  
Найменування вододжерела *село Сирівка*  
Дата та час відбору проби *12.12.23*  
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *12.12.23*  
Мета дослідження

Запах	1	бали при 20° С	1	бали при 60° С
Смак та присмак	1			бали
Забарвленість	5,6			градуси
Каламутність	0,25			ГОСТ 3351-74
pH (водневий показник)	7,91			ДСГУ 4077-2001
Запашковий хлор				
Вільний	0,061			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Зв'язаний				мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18190-72
Нормативна окисність				
Аміака	0,05			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітритів	0,008			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4192-82
Нітратів	5,0			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість	3,3			ммоль/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	215			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 18164-72
Хлориди	33,1			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4245-72
Сульфати	88,8			мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4389-72
Залізо				мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72

Підпис особи що проводила дослідження \_\_\_\_\_  
Висновки лікаря : \_\_\_\_\_  
Відібрана проба водопровідної води відповідає /не відповідає/ вимогам  
ДСанПіП 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для  
споживання людини» додатку № 2 таблиці 1  
Завідуючий відділенням комунального гігієни \_\_\_\_\_